


## 1. T-Stummel mit Zugbeanspruchung

EC 3-1-8 (04.25), NA: Deutschland

### 1.1. Eingabeprotokoll

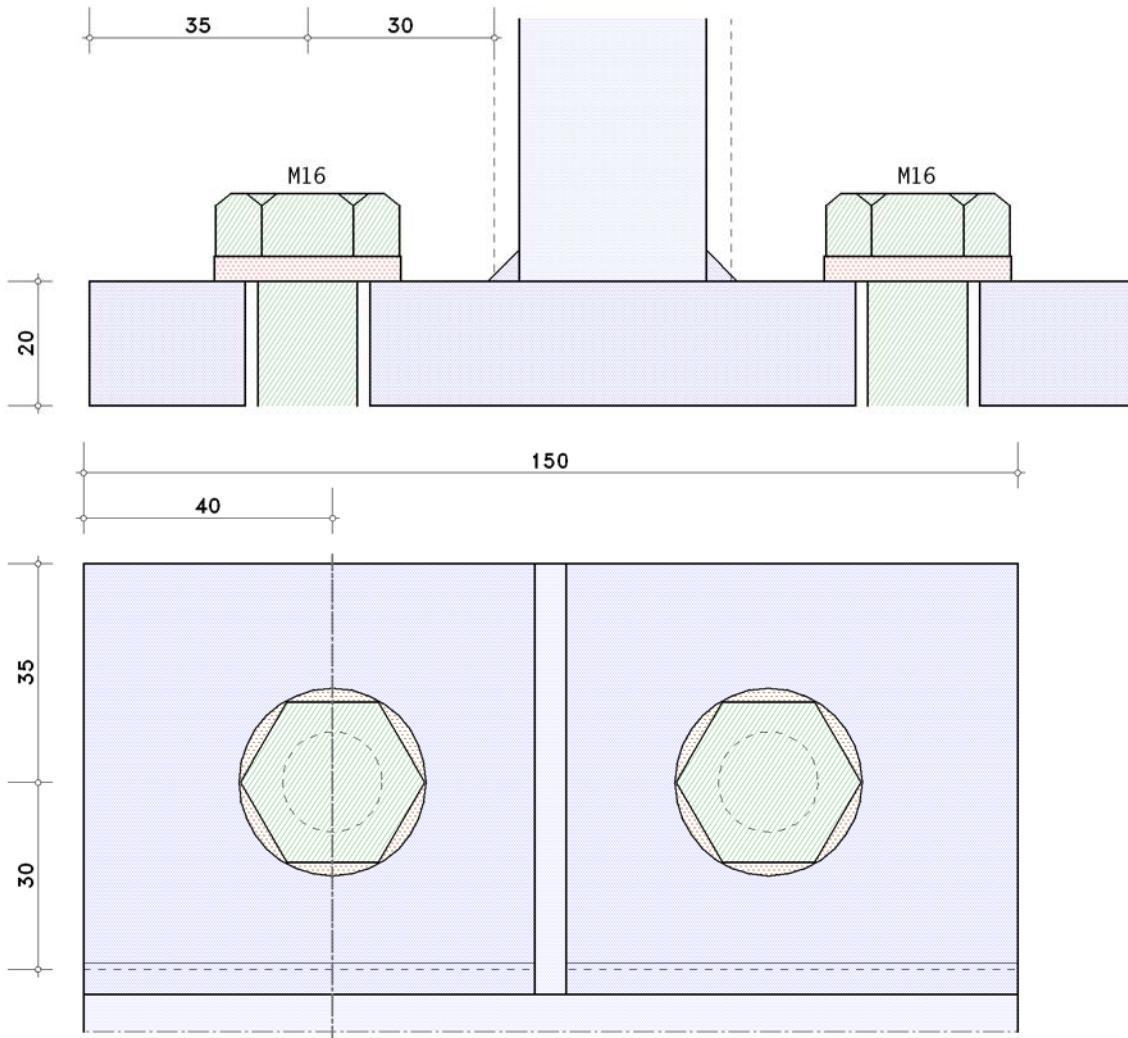

T-Stummelflansch mit Dicke  $t_f = 20.0$  mm, Länge  $l_f = 150.0$  mm, Stahlgüte S235

#### Verbindungsmittel

Festigkeitsklasse 10.9, Schraubengröße M16

große Schluesselweite (HV-Schraube), vorgespannt (zur Info: Regelvorspannkraft  $F_{p,C}^* = 0.7 \cdot f_{yb} \cdot A_s = 98.7$  kN)

#### Belastung

Bemessungswert der Zugkraft je Schraube  $F_{t,Ed} = 80.0$  kN

#### Nachweisparameter

Nachweis des überstehenden Teils des Anschlussblechs (Stirnblech)

zusätzliche Steife im Stirnblechüberstand: Die Höhe der Steife sollte der Überstandshöhe entsprechen.

Die Dicke der Steife sollte nicht kleiner sein als die Trägerstegdicke.

Anzahl Schrauben je Schraubenreihe  $n_{sr} = 2$

Anwendung von Verfahren 2

Abstand der Schraubenachse zum seitlichen Rand des Anschlussblechs  $e = 40.0$  mm

Abstand der Schraubenachse zum Zugrand des Anschlussblechs  $e_1 = 35.0$  mm

Abstand der Schraubenachse zum Anschnitt des Trägerzugflanschs  $m_1 = 30.0$  mm

#### Materialsicherheitsbeiwerte

Beanspruchbarkeit von Querschnitten  $\gamma_{M0} = 1.00$

### 1.2. Tragfähigkeit

#### Wirksame Länge des T-Stummelflansches (Stirnblech)

$e_x = e_1 = 35.0$  mm,  $m_x = m_1 = 30.0$  mm, ausgesteift,  $e = 40.0$  mm,  $m = 30.0$  mm

äußere Schraubenreihe neben dem Trägerzugflansch, mit Stirnblechsteife

Beiwert für ausgesteifte Stützenflansche/Stirnbleche:

$$\alpha = 4 + 1.67 \cdot e / m \cdot (m/m_2)^{2/3} = 6.23, e = 40.0 \text{ mm}, m = 30.0 \text{ mm}, m_2 = 30.0 \text{ mm}$$

$$l_{eff, cp, sa} = \min(2 \cdot \pi \cdot m, \pi \cdot m + 2 \cdot e_x) = 164.2 \text{ mm}$$

$$l_{eff, nc, sa} = \min(\alpha \cdot m - (2 \cdot m + 0.625 \cdot e) + e_x, \alpha \cdot m) = 136.8 \text{ mm}$$

für Modus 1:  $\Sigma l_{eff,1} = l_{eff,1} = \min(l_{eff,nc}, l_{eff,cp}) = 136.8 \text{ mm}$

für Modus 2:  $\Sigma l_{eff,2} = l_{eff,2} = l_{eff,nc} = 136.8 \text{ mm}$

Abstand der Schraubenachse vom Stummelflanschrand  $e_{min} = e_1 = 35.0 \text{ mm}$

Abstand der Schraubenachse vom Stummelsteg  $m = m_1 = 30.0 \text{ mm}$

#### Grenzugkraft des T-Stummelflanschs

$n = \min(e_{min}, 1.25 \cdot m) = 35.0 \text{ mm}$ ,  $e_{min} = 35.0 \text{ mm}$ ,  $m = 30.0 \text{ mm}$

aufnehmbare plastische Momente:

für Modus 1+2:  $M_{pl,Rd} = (0.25 \cdot \Sigma l_{eff} \cdot t_f^2 \cdot f_y) / \gamma_{M0} = 3.21 \text{ kNm}$ ,  $t_f = 20.0 \text{ mm}$ ,  $f_y = 235.0 \text{ N/mm}^2$ ,  $\gamma_{M0} = 1.00$

Bemessungswert der Zugtragfähigkeit:

Zugtragfähigkeit einer Schraube:  $F_{t,Rd} = (k_2 \cdot f_{ub} \cdot A_s) / \gamma_{M2} = 112.82 \text{ kN}$ ,  $k_2 = 0.90$ ,  $f_{ub} = 1000.0 \text{ N/mm}^2$

für Modus 3:  $\Sigma F_{t,Rd} = 2 \cdot n_b \cdot F_{t,Rd} = 225.65 \text{ kN}$ ,  $n_b = 1$

Abstützkräfte treten bei vorgespannten Schrauben immer auf!

Berechnung mit dem alternativen Verfahren

maßgebender Durchmesser der Schraube  $d_w = d_p = 30.00 \text{ mm} \Rightarrow e_w = d_w/4 = 7.5 \text{ mm}$

Modus 1: Vollständiges Fließen des T-Stummelflanschs

$F_{T,1,Rd} = ((8 \cdot n \cdot 2 \cdot e_w) \cdot M_{pl,1,Rd}) / (2 \cdot m \cdot n \cdot e_w \cdot (m+n)) = 528.32 \text{ kN}$

Modus 2: Schraubenversagen gleichzeitig mit Fließen des T-Stummelflanschs

$F_{T,2,Rd} = (2 \cdot M_{pl,2,Rd} + n \cdot \Sigma F_{t,Rd}) / (m+n) = 220.42 \text{ kN}$

Modus 3: Schraubenversagen

$F_{T,3,Rd} = \Sigma F_{t,Rd} = 225.65 \text{ kN}$

Zugtragfähigkeit des T-Stummelflanschs:  $F_{T,Rd} = \min(F_{T,1,Rd}, F_{T,2,Rd}, F_{T,3,Rd}) = 220.42 \text{ kN}$

#### Nachweis

$F_{T,Ed} = 2 \cdot F_{t,Ed} = 160.0 \text{ kN} < F_{T,Rd} = 220.42 \text{ kN} \Rightarrow \text{Ausnutzung } U = 0.726 < 1 \text{ ok}$

maximale Ausnutzung  $U_{max} = 0.726 < 1 \text{ ok}$

## Nachweis erbracht

## 2. Vorschriften

EN 1990, Eurocode 0: Grundlagen der Tragwerksplanung;

Deutsche Fassung EN 1990:2002 + A1:2005 + A1:2005/AC:2010, Ausgabe Dezember 2010

EN 1990/NA, Nationaler Anhang zur EN 1990, Ausgabe Dezember 2010

EN 1993-1-1, Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -

Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau;

Deutsche Fassung EN 1993-1-1:2022, Ausgabe April 2025

EN 1993-1-1/A1, Ergänzungen zur EN 1993-1-1, Ausgabe Juli 2014

EN 1993-1-1/NA, Nationaler Anhang zur EN 1993-1-1, Ausgabe Oktober 2022

EN 1993-1-8, Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -

Teil 1-8: Bemessung von Anschlüssen;

Deutsche Fassung EN 1993-1-8:2024, Ausgabe April 2025

EN 1993-1-8/NA, Nationaler Anhang zur EN 1993-1-8, Ausgabe November 2020